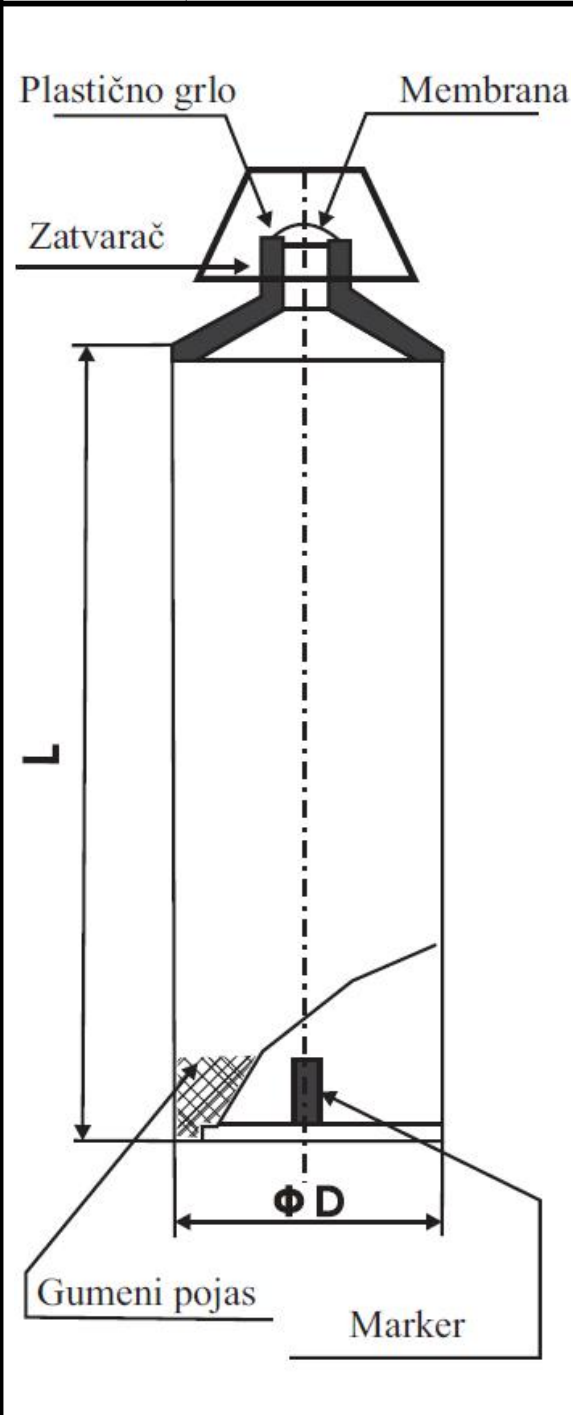




Molimo Vas da u obostranom interesu ispunite upitnik i dopunite ga dodatnim predlozima i zahtevima.

Naručilac:		Proizvod:	
	Dimenzija DxL		
	Dimenzija navoja grla:		M7 M9 M11 M13
	Gumiranje		DA NE
	Zatvarač	Oblik	 
		Boja	
	Plastično grlo		DA NE
	Tuba će biti punjena sa		
	Membrana		DA NE
	Unutrašnje lakiranje		
	Marker i boja markera		DA NE Boja
	Mikrobiološka analiza		DA NE
	Grafičko rešenje		
	Bojni normativ (Panton)		
	Način potvrde nulte serije		
	AMBALAŽA	Kutija	
Kutija+folija			
Paleta 800x1200			
Kutije dimenzija			
Drugo			
Način transporta			
Napomena			

Datum:

Izradio:

Overio:

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Potpis:

Potpis: